



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2026010302861784

认证委托人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址

浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

产品名称和系列、型号、规格

直流隔离开关

TGGL5DC-250HU、TGGL5DC-325HU; Ue: DC1500V; Ie: 250A: 80A、100A、125A、160A、200A、225A、250A; 325A: 250A、275A、315A、325A; Ith: TGGL5DC-250HU Ith=325A、TGGL5DC-325HU Ith=325A; 使用类别: DC-21B、DC-PV2(80A-250A); DC-PV1(250A-325A); Uimp: 15kV; Ui: 2000V; Icw: 8kA/1s、10kA/50ms、20kA/150ms; Icm: 10kA; Iq: 30kA; 极数: 2P、4P; 辅助回路: 1NC、1NO、1NO1NC、2NO、2NC; Ith: 16A; Ui: 690V; Uimp: 6kV; AC-15: Ie/Ue: 6A/230V、4A/400V、2A/690V; 接线方式及型号解释见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2026 年 04 月 22 日 有效期至：2031 年 04 月 21 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

刘江



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2026010302861784

证书附页：第 1 页 共 2 页

TG	GL	5	DC	-□	HU	/□	□	□	□	□	□
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

- (1)企业特征代号
- (2)隔离开关
- (3)设计序号
- (4)直流型
- (5)电流段: 250: 250A; 325: 325A
- (6)高电压型
- (7)极数: 2: 2极, 4: 4极
- (8)机构拼接: 02: 机构居左, 11: 机构居中
- (9)操作方式: Z: 正面操作, C: 侧面操作 (仅机构拼接为 02 时可选)
- (10)手柄类型: P: 需要配柜外手柄+延长方轴附件, 需另外订货, 缺省: 柜内直接操作手柄, 直接安装在开关上
- (11)地脚安装方式: 1: 地脚竖装, 与铜排方向平行, 2: 地脚横装, 与铜排方向垂直, 3: 地脚斜装, 与铜排方向成 30°夹角
- (12)辅助开关: 缺省: 无, 01: 1 个常闭辅助, 10: 1 个常开辅助, 11: 1 个常开辅助+1 个常闭辅助, 20: 2 个常开辅助, 02: 2 个常闭辅助

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司




中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2026010302861784


证书附页：第 2 页 共 2 页

接线图：
2P

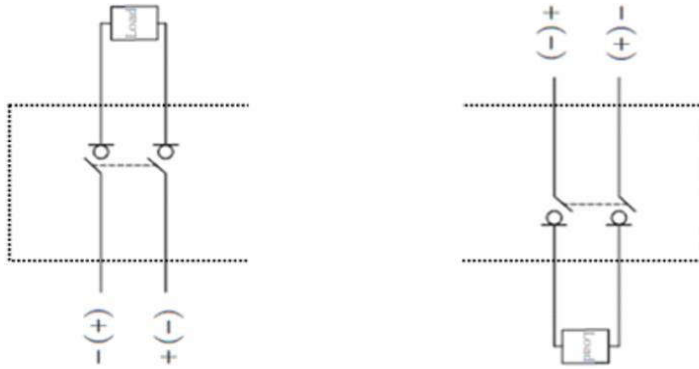

或

4P

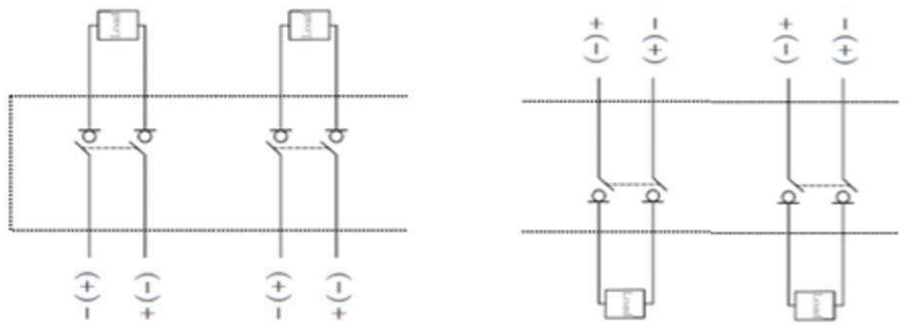

或

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司